Ściana oporowa So1 - o łącznej długości 172,33 m
zbrojenie podano na 1 m długości ściany w planie

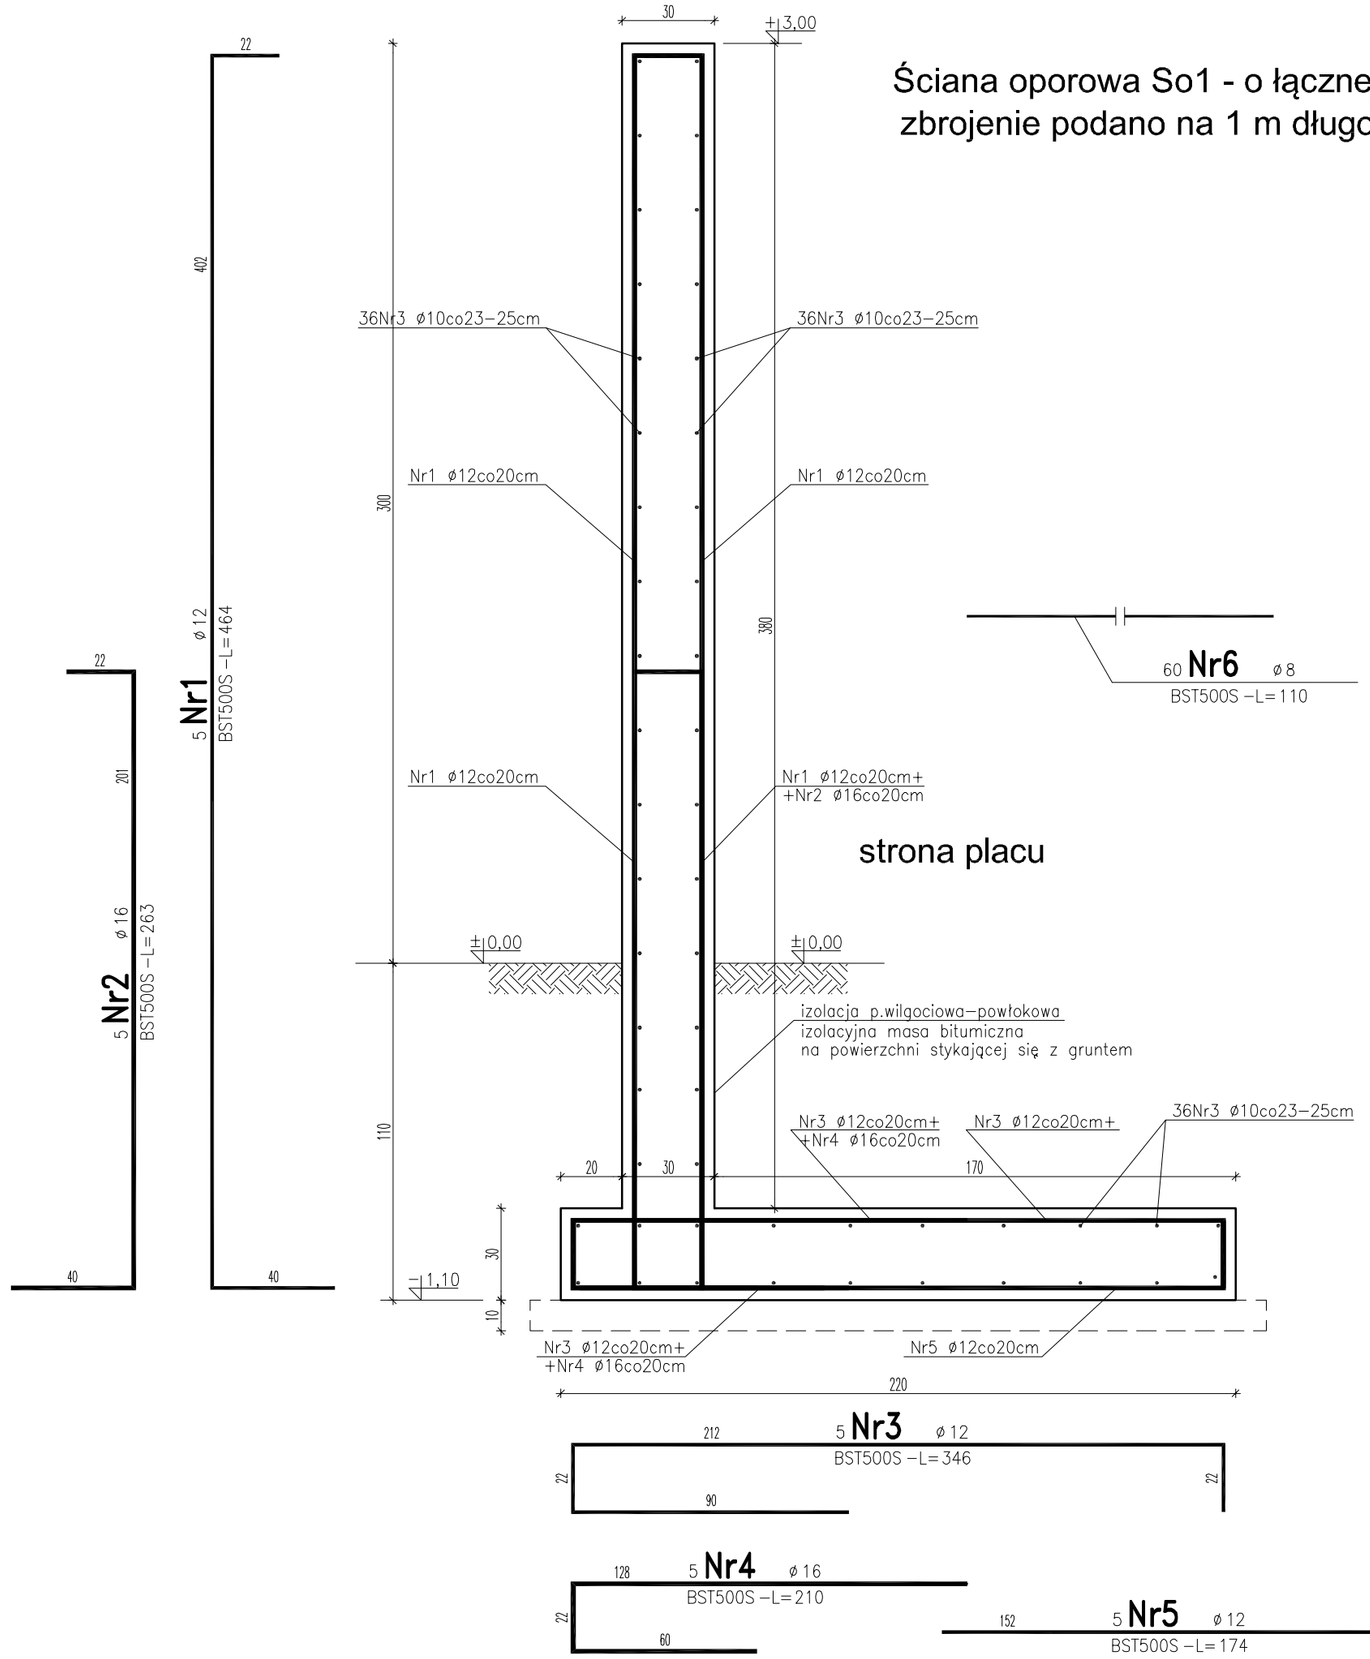

Szczegół dylatacji ściany oraz płyty
- podano dla 1 pełnej dylatacji

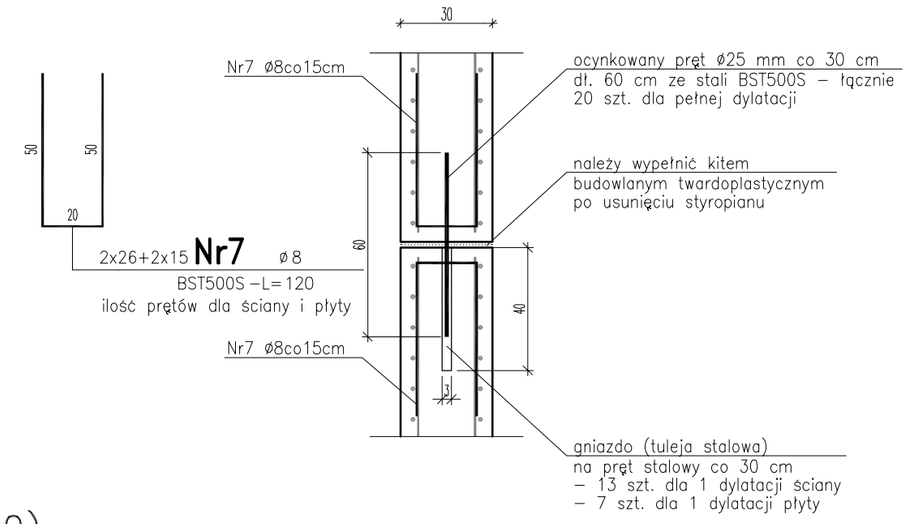

Beton: C25/30(B30)
Chudy beton: C8/10(B10)
Stal zbrojeniowa: AIIIN-BST500S; A0-St0S
Otulina: płyty fund. 5 cm, ściany 4 cm

Uwagi:

1. Przyjęta głębokość przemarzania gruntu: -1,0 m p.p.t.,
2. Podany poziom posadowienia: wierzch chudego betonu.
3. Pod fundamentami wykonać warstwę chudego betonu min. 10 cm.
4. Izolacja: 2 x abizol lub dysperbit.
5. Zbrojenie wykonać zgodnie z: PN-EN1992-1-1:2008,Eurokod 2.
6. W cianie oporowej So1 należy wykonać dylatację na odcinkach prostych co ok. 10,0 m długości ściany.
7. W ścianie oporowej So1 w wyznaczonym miejscu należy pozostawić otwór do zamontowania drzwi przeciwpożarowych.
8. Zachować odpowiednie długości zakładów prętów (min. 45*d).
9. Wymiary podano w centymetrach.

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.
SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA
TEL. 601799368, 605900218
www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl

inwestor	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. 62-510 Konin, ul. Sulańska 13		
obiekt	Plac do magazynowania i przetwarzania odpadów wraz z wiatą stalową dla prasy i belownicy.		data 20.03.2018
adres	Działka nr 1436/5 obr. Gosławice, gm. Konin		skala 1:20
rysunek	ZBROJENIE ŚCIANY OPOROWEJ		rys. K3
stadium	Projekt wykonawczy	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. Sławomir Fossa	do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny 87/D0Ś/04	
sprawdzający	mgr inż. Paweł Bryłkowski	w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń nr ewidencyjny 194/D0Ś/09	

-WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE- Autodesk - licencja: SN:347-82812998